


BAĞLANTI KLAVUZU




- KLEMENS MONTAJ PLAKASINDA BULUNAN, KLEMENS İÇİN AYRILMIŞ ALANA MONTE EDİLİR.

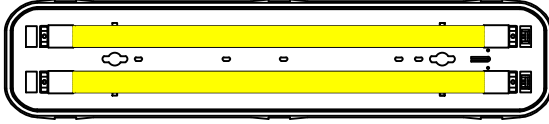

- KLEMENSİN L ÇIKIŞINDAN İKİ AYRI DUY'A, N ÇIKIŞINDAN İSE İKİ AYRI DUY'A OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 4 ADET KABLO AYRILIR.



- HER BİR KABLO BİR ADET DUY'A GİRİLİR.




- FLÖRESAN AYDINLATMALARI SABİTLEMEK İÇİN APARATLAR GÖSTERİLEN DELİKLERE PERÇİNLENİR.



Bahçelievler Mah. Cumhuriyet Caddesi NO:19


Altıeylül / BALIKESİR

ŞEKİL - 1

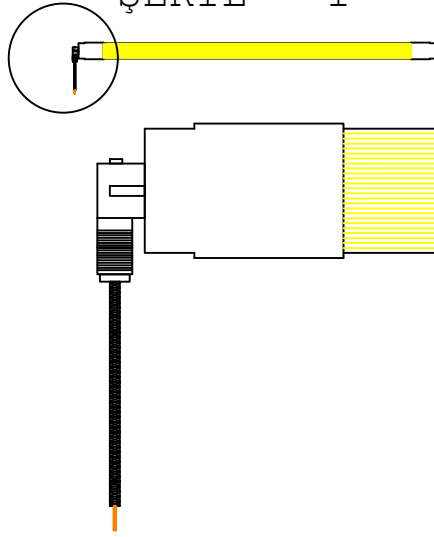

ZONE2 - ZONE22

ŞEKİL - 2

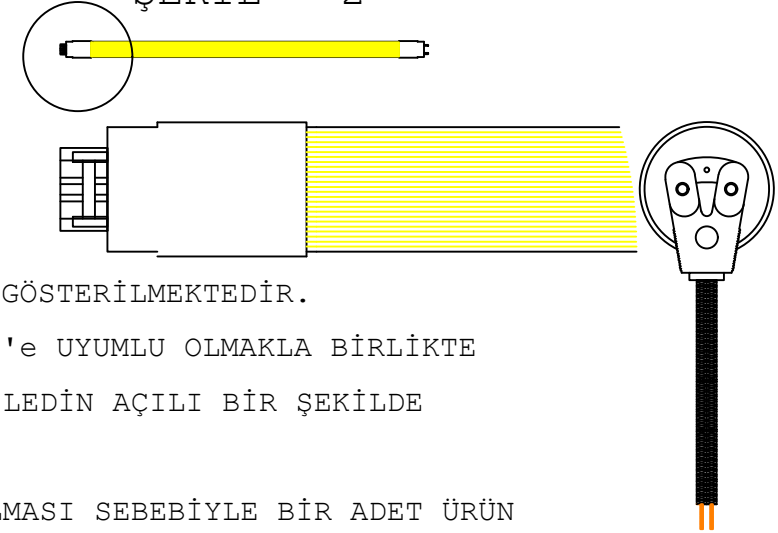

- ŞEKİL-1 ve ŞEKİL-2'de PİN BAĞLANTISI GÖSTERİLMEKTEDİR.
- PİNLERİN UÇLARIBAĞLANTI YAPILACAK LED'e UYUMLU OLMAKLA BİRLİKTE ÜRÜNÜN GÖVDESİNE SABİTLENMEDİĞİ İÇİN LEDİN AÇILI BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINA OLANAK SAĞLAMAKTADIR.
- BAĞLANTILARIN TEK TARAFTAN BESLEME OLMASI SEBEBİYLE BİR ADET ÜRÜN İÇERİSİNE İKİ ADET PİN YETERLİ OLMAKTADIR.

- GÖVDE KAPAK POLİKARBON MALZEMEDİR. DARBE DAYANIMI YÜKSEKTİR.
- BAĞLANTI APARATLARI KUTUNUN İÇERİSİNDEDİR.
- ATEX STANDARDLARINA GÖRE DİZAYN EDİLMİŞTİR.
- MONTAJ 60079-19 STANDARDI KAPSAMINDA , YETKİLİ PERSONELLERCE GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.
- YETKİLİ PERSONELLERCE MONTE EDİLEN ÜRÜNÜN GARANTİSİ 2 YILDIR.
- **II 3G Ex nA - II 3D Ex Tc IP65**
- **CERTA ATEX CERTIFICATION NUMBER : CERTA 1617 - 217**
- **TS EN 60079-0 , TS EN 60079 - 15 , TS EN 60079 - 31**

2014/34/EU



ATEX DİREKTİFİ



TROYEX
Exproof Equipment



GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI

! DİKKAT !

PATLAYICI ATMOSFERDE BİLEŞENLEİN İÇİNİ SIKMAK YASAKTIR !

YETKİSİZ KİŞİLERİN AÇMAYA VEYA MÜDAHALE ETMEYE İZİNİ YOKTUR !

MAKİNA ÜZERİNDEN EKİPMAN ÇIKARILAMAZ VEYA BİLEŞENLER EKİSİLTİLEMEZ !

MÜDAHALE GEREKTİĞİNDE ÖNCE ENERJİYİ KESİN !

SADECE ÜRETİCİ TARAFINDAN TEDARİK EDİLEN EKİPMANLAR KULLANILABİLİR !

HERHANGİ BİR DURUMDA ÖNCE ÜRETİCİ İLE İLETİŞİME GEÇİN !

ONEX Alevsizdirmaz Elektrik Malzemeleri


Bahçelievler Mah. Cumhuriyet Cad. No:19/6 Altıeylül
Balıkesir

Tel : 0551 713 79 44


www.onex.gen.tr

info@onex.gen.tr


Pirinç
Topraklama
Çubuğu




44.0000

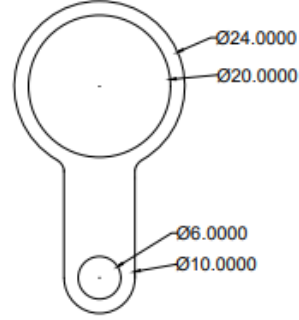


Bağlantı Şekli

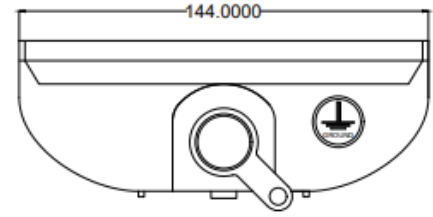

Malzeme Destekli Montaj

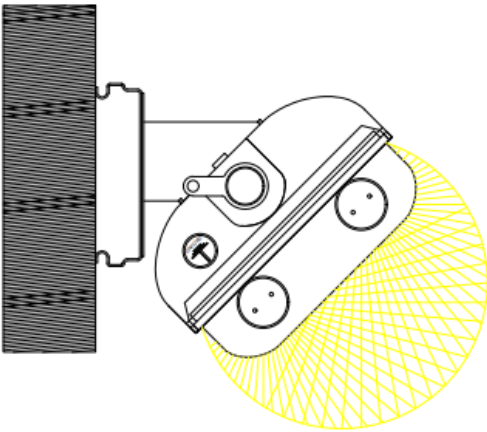

Ledlere Açı Verilmiş Montaj

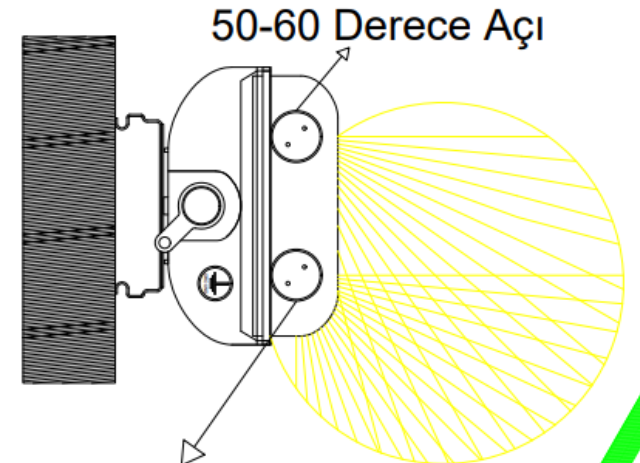

30-40 Derece Açı

Önerilen Montaj



TS EN 60079-14 Standardına göre gövde topraklaması kesinlikle yapılmalı, topraklama kablosu

en az 4-6 mm² olmalıdır !!!